

BARTEC

DYNAVERT BbD/1140-dA


Взрывобезопасный преобразователь частоты



| Техническая характеристика | BbD 250/1140-dA | BbD 315/1140-dA | BbD 500/1140-dA |
|---|---|---|---|
| Ввод | | | |
| Измеренная подключенная мощность | 330 кВт | 415 кВт | 660 кВт |
| Номинальное напряжение | 1140 В | 1140 В | 1140 В |
| Измеренный ток | 190 А | 240 А | 380 А |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Выход | | | |
| Измеренная выходная мощность | 330 кВт | 415 кВт | 660 кВт |
| Измеренная мощность на валу | 255 кВт | 321 кВт | 511 кВт |
| Измеренный выходной ток | 190 А | 240 А | 380 А |
| Кратковременный выходной ток | 209 А | 264 А | 418 А |
| Кратковременный выходной ток $f < 5$ Гц | 238 А | 300 А | 475 А |
| Номинальный КПД | 97,1 | 97,2 | 97,6 |
| Оболочка | | | |
| Высота | 880 мм | 880 мм | 880 мм |
| Ширина | 2560 мм | 2860 мм | 2860 мм |
| Глубина | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
| Вес | 3000 кг | 3500 кг | 3500 кг |
| Охладитель | вода | вода | вода |
| Макс. входная температура | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Давление | макс. 10 бар | макс. 10 бар | макс. 10 бар |
| Штуцер | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Степень взрывозащиты | PB 1ВІ _b PB (ExdІ _b I) | PB 1ВІ _b PB (ExdІ _b I) | PB 1ВІ _b PB (ExdІ _b I) |

BARTEC

■ DYNAVERT BbD/1140-dA

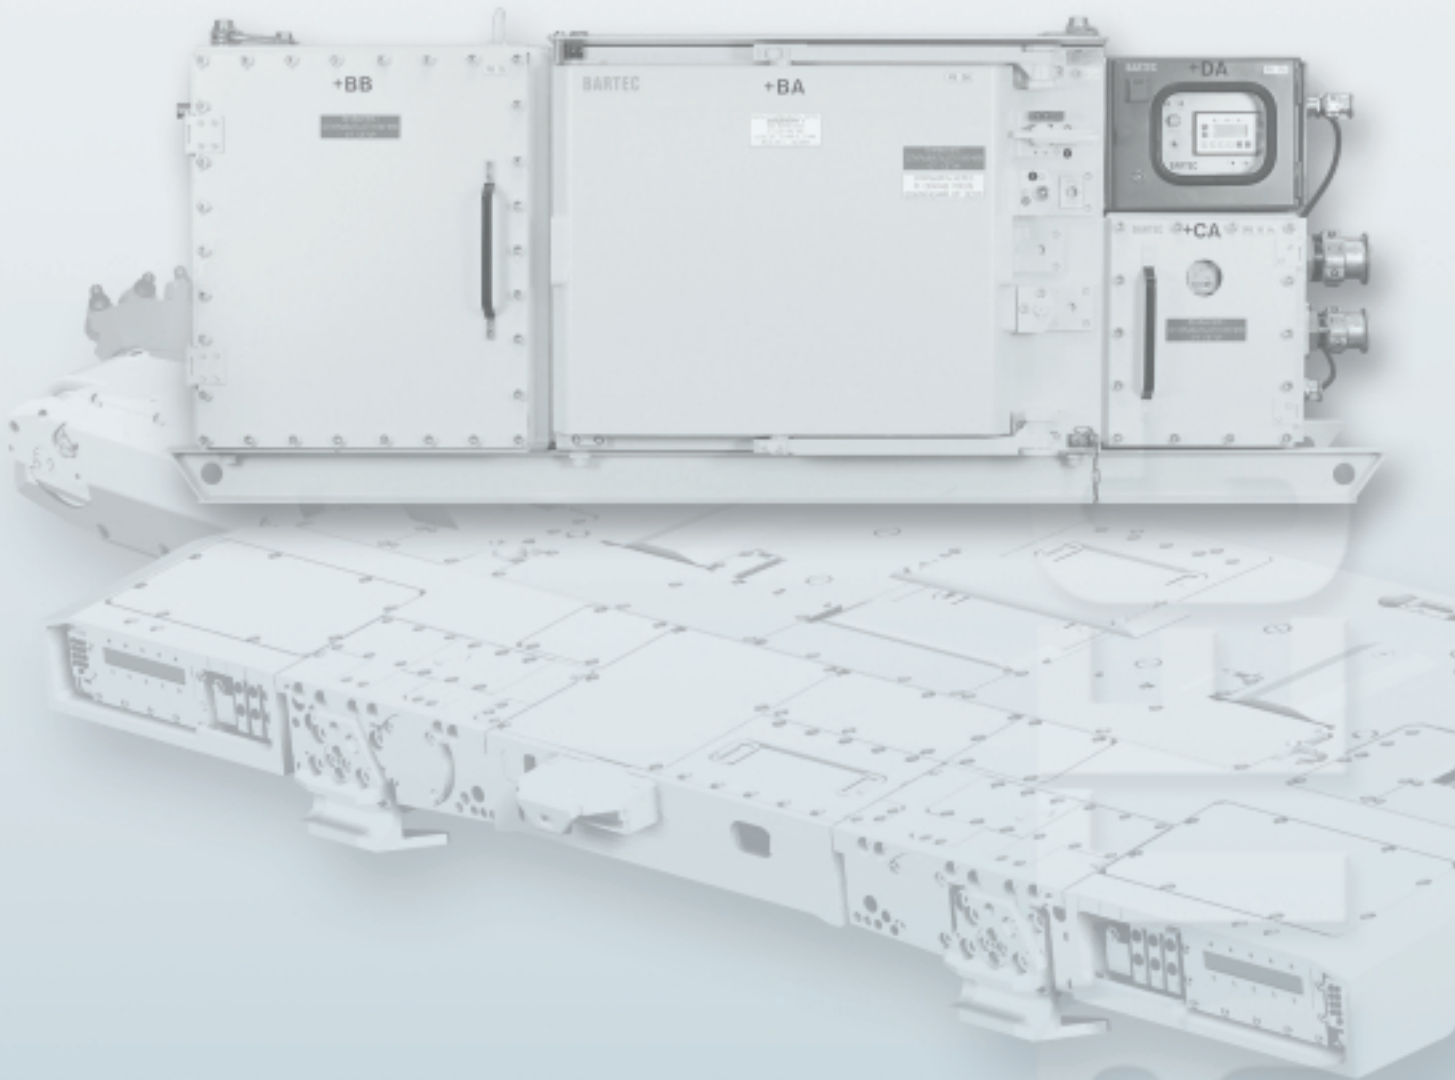

BARTEC

Sicherheits-Schaltanlagen
Werk Menden

Holzener Straße 35-37
D-58708 Menden

Tel.: +49 (0) 23 73/6 84 - 0
Fax: +49 (0) 23 73/6 84 - 2 32

E-Mail: BARTEC-Menden@t-online.de
[http:// www.bartec-mining.com](http://www.bartec-mining.com)